

Фильтры-осушители газа



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.hsl.nt-rt.ru || эл. почта: hls@nt-rt.ru

ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ ГАЗА ТИПА ЛС 12.14.000.АА

Фильтр – осушитель газа типа ЛС 12.14.000.АА предназначен для осушки от влаги и очистки от механических примесей импульсного (управляющего) газа, подаваемого в узел управления пневмо – и пневмогидроприводов шаровых кранов DN 50...1400 мм, PN до 16,0 МПа, устанавливаемых на магистральных газопроводах, газораспределительных станциях и газорегуляторных пунктах.

Температура рабочей среды - от -10°C до +80°C, кратковременно до +100°C

Климатическое исполнение:

- для умеренного климата У1
(температура окружающей среды от -45°C до + 40°C)
- для умеренного и холодного климата УХЛ1
(температура окружающей среды от -60°C до + 40°C)

Конструкция фильтра – осушителя обеспечивает возможность дренирования влаги, удаления механических примесей и замены патрона с адсорбентом на действующем кране.



ФИЛЬТР —
КАК РЕШЕНИЕ



№ п/п	Исполнение	Код справоч- ника МТР*	Климати- ческое исполнение	Условное давление PN, МПа	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
					Высота	Диаметр	Длина	
1	ЛС 12.14.000АА-150-02	4015909	У1	8,0	287	105	102	8,5
2	ЛС 12.14.000АА-150-03	4015910	УХЛ1					
3	ЛС 12.14.000АА-150-04	4015911	У1	10,0				
4	ЛС 12.14.000АА-150-05	4015912	УХЛ1					
5	ЛС 12.14.000АА-150-06	4015913	У1	12,5				
6	ЛС 12.14.000АА-150-07	4015914	УХЛ1					
7	ЛС 12.14.000АА-150	4015915	У1	16,0				
8	ЛС 12.14.000АА-150-01	4015916	УХЛ1					
9	ЛС 12.14.000АА-1000	4015917	У1	8,0	365	175	162	20
10	ЛС 12.14.000АА-1000-01	4015918	УХЛ1					
11	ЛС 12.14.000АА-1000-02	4015919	У1	10,0				
12	ЛС 12.14.000АА-1000-03	4015920	УХЛ1					
13	ЛС 12.14.000АА-1000-04	4015921	У1	12,5				
14	ЛС 12.14.000АА-1000-05	4015922	УХЛ1					
15	ЛС 12.14.000АА-1000-06	4015923	УХЛ1	16,0				
16	ЛС 12.14.000АА-1000-07	4015924	У1					


* Справочник МТР ООО “ Газпром комплектация” г. Москва.

Присоединение к импульсному трубопроводу: под приварку, под трубопровод $\varnothing$ 12х2 (каждый фильтр - осушитель укомплектован двумя ниппелями с накидными гайками). По требованию заказчика возможно изготовления фильтра-осушителя под приварку к трубопроводу $\varnothing$ 14х2 мм, 14х3 мм, 20х3 мм, 22х4 мм, 25х5 мм, 28х4 мм и др., а также с другим типом присоединения.

Технические характеристики фильтров-осушителей типа ЛС 12.14.000.АА соответствуют требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008, изготавливаются и поставляются в соответствии с техническими условиями ТУ 3742-007-69318974-2014.

Гарантийный срок эксплуатации фильтров-осушителей типа ЛС 12.14.000.АА –

18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента отгрузки.

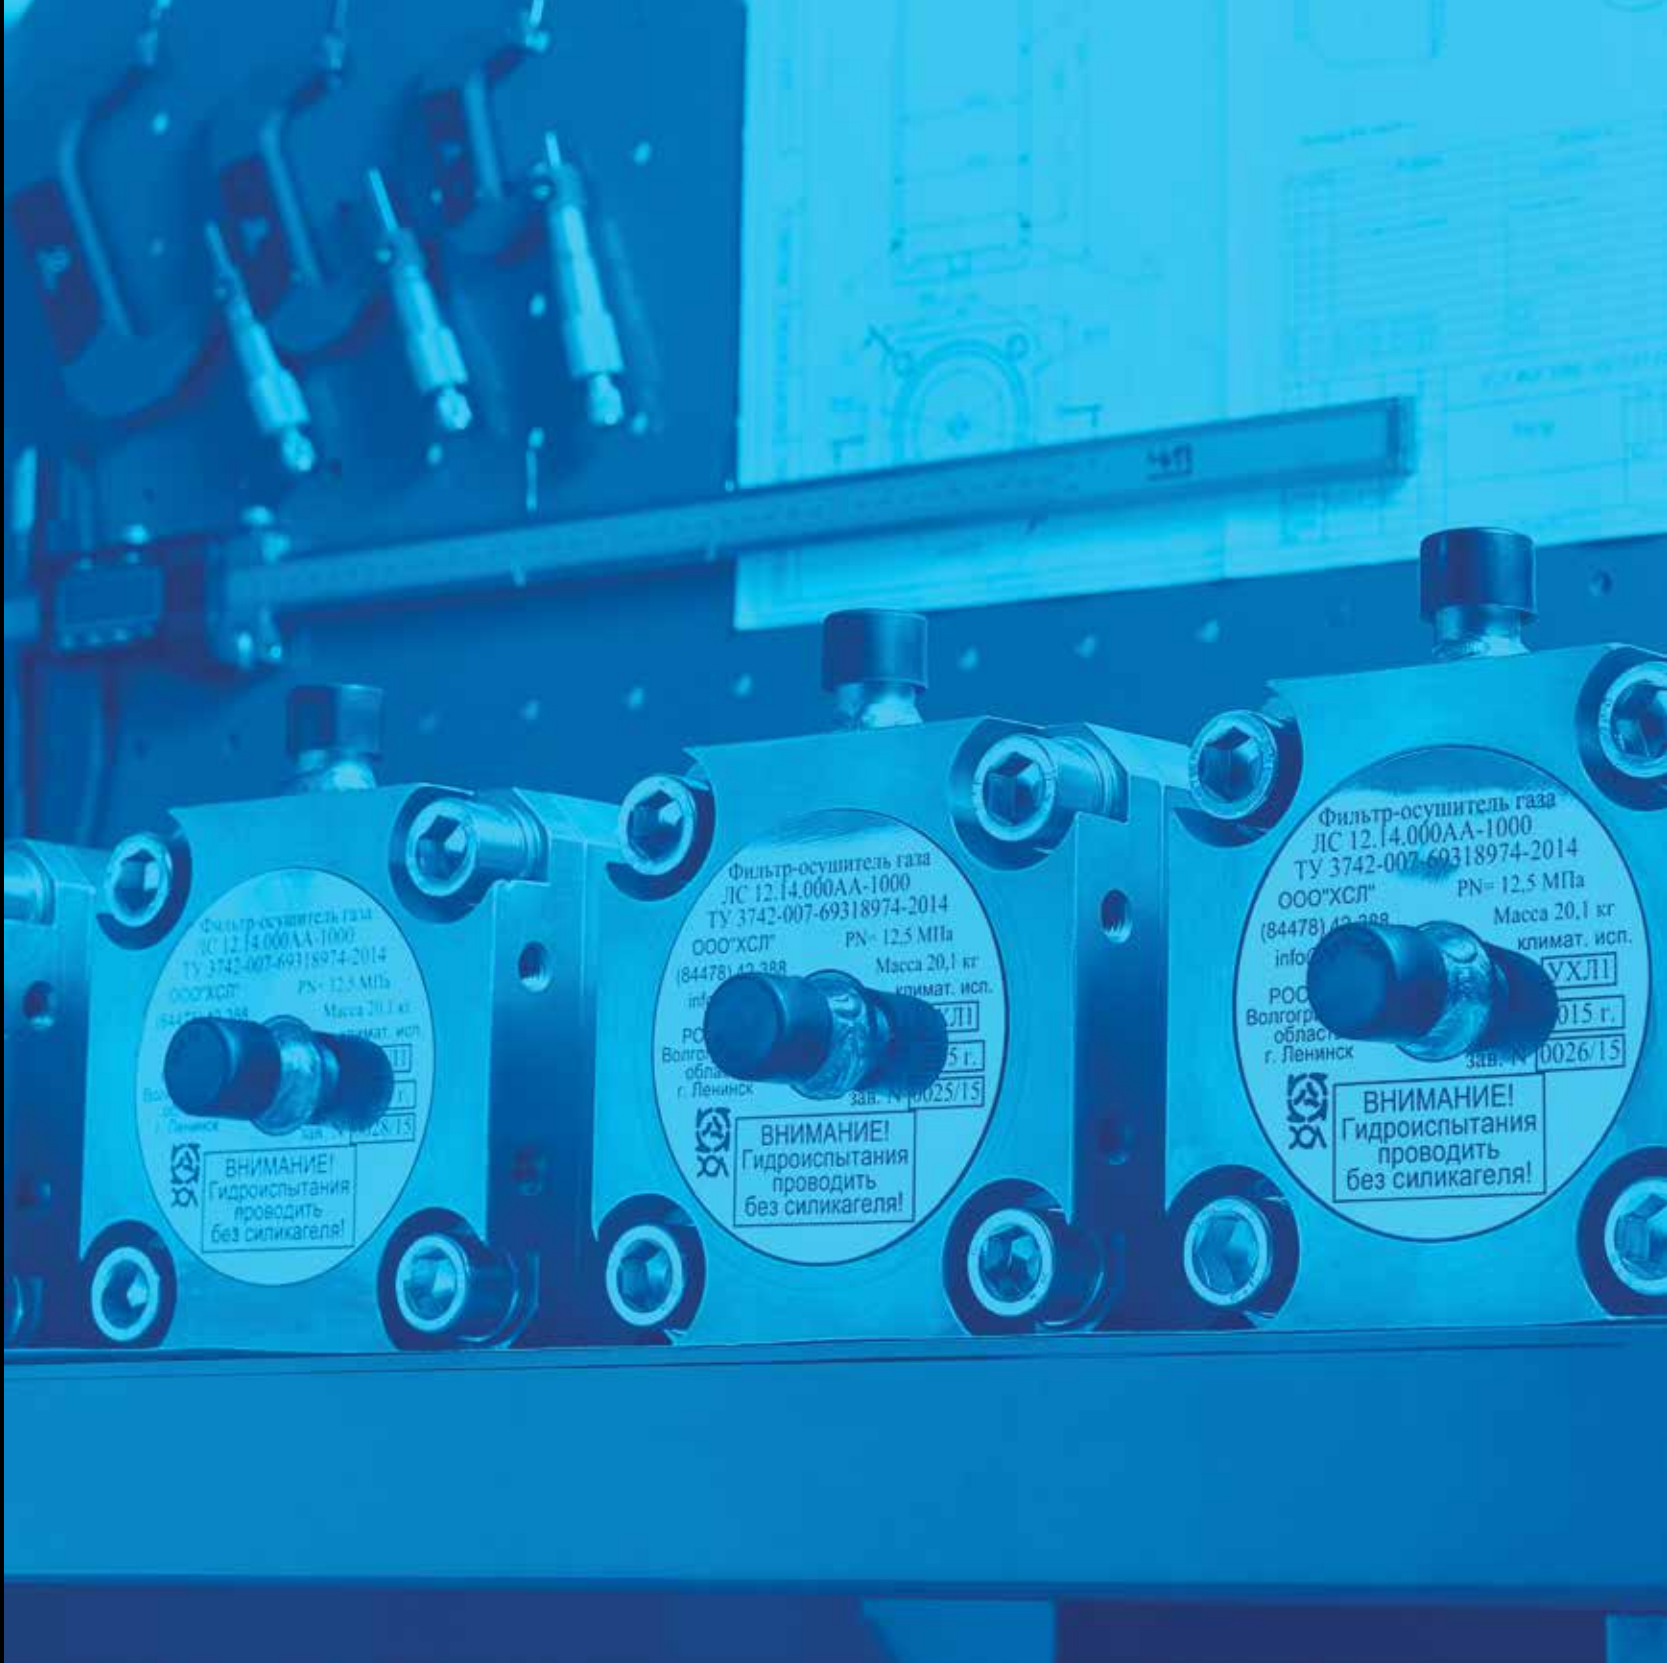

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:			
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93
сайт: www.hsl.nt-rt.ru эл. почта: hls@nt-rt.ru			